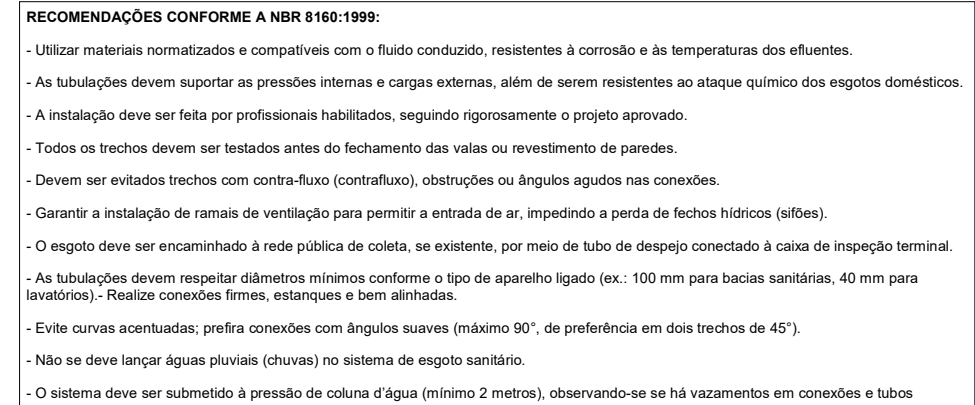


[illegible]

Technical drawing of a window sill connection. The drawing shows a vertical pipe (1) with a horizontal branch (3) connected by a fitting (4). The horizontal branch is secured to the wall by a bracket (7). Dimensions include a 40mm diameter (ø40) for the vertical section and a 3mm gap for the horizontal section.

This architectural floor plan depicts a multi-room building layout. A central corridor provides access to various spaces. On the left side, there is a large lounge area with a sofa and coffee table, followed by several individual offices, each equipped with a desk and chair. A meeting room with a large conference table is also located on this side. The right side of the plan features a staircase area highlighted in red, which is connected to a series of rooms including a kitchen, a dining area with a round table, and several smaller offices. The plan includes detailed furniture placement, door swings, and structural elements like walls and windows. A north arrow is located in the bottom right corner, and a scale bar is in the bottom left corner.

Legenda:

- 1 - Curva curta/ Joelho 40/50 mm - Série normal PVC esgoto;
- 2 - Bucha de redução longa - Série normal PVC esgoto;
- 3 - Tê redução - Série normal PVC esgoto;
- 4 - Cap - Série normal PVC esgoto;
- 5 - Tê junção 100x50mm - Série normal PVC esgoto;
- 6 - Joelho de 100 mm - Série normal PVC esgoto;
- 7 - Caixa sinfonada 100x100x50 mm.



Observações:

- A tampa da caixa de esgoto deverá ser executada de modo a permitir a fácil manutenção e inspeção do sistema;
- Para tubos de esgoto sanitário de 100 mm, a queda recomendada é de 1% (1 cm por metro);
- Para os tubos de esgoto sanitário igual ou inferior a 50 mm, a queda ideal é de 2% a 3% (2 ou 3 cm por metro);
- Nenhuma tubulação poderá ser revestida sem a execução dos testes;
- Nunca aquecer tubulações de PVC sob nenhum argumento;
- Para prever contra o fenômeno da degradação, todos os componentes plásticos, quando não adicionados para evitar os efeitos da exposição prolongada à radiação ultravioleta e fontes externas de calor devem ser protegidos;
- Verificar o ponto de saída do esgoto para a rua;
- Os pontos indicados, deverá ter a válvula de retenção no esgoto.

CONTEÚDO: Cortes e legenda	PROC:	
TÍTULO: Projeto hidrossanitário (Esgoto)	USO: Institucional / Exist / Const	
ENDEREÇO: Av: Laranjeiras; nº 61 Bairro: Baú Cidade: João Monlevade - MG	ZONA: ZP - 02	
R.T.	ÁREA TERRENO: 696.83 m	
	ÁREA CONSTRUÍDA: 468.57 m	
	TAXA OCUPAÇÃO: 64,60 %	
JULIO BRUNO LEITE JUNIOR-ENG. CIVIL- CREA-MG 80.199/D DANIEL ERMELINDO DOS SANTOS CREA-MG 142291207-8	COEFICIENTE APROVEITAMENTO: 0,64	
	DESENHO: Daniel Ermelindo dos Santos	
	DATA: NOV/2025	FOLHA: 09/10